


## Przykład zabezpieczenia pomieszczenia o wymiarach 3x3m i wysokości 3m przy użyciu detektora autonomicznego Cig-Arette®

Pomieszczenie o wymiarach 3.0 x 3.0 m i wysokości 3.0 m. Zabudowa ścianek kabin WC max. na wysokość 2.5-2.6 m. W przypadku zabudowy do sufitu należy zainstalować detektor w każdej wydzielonej części.

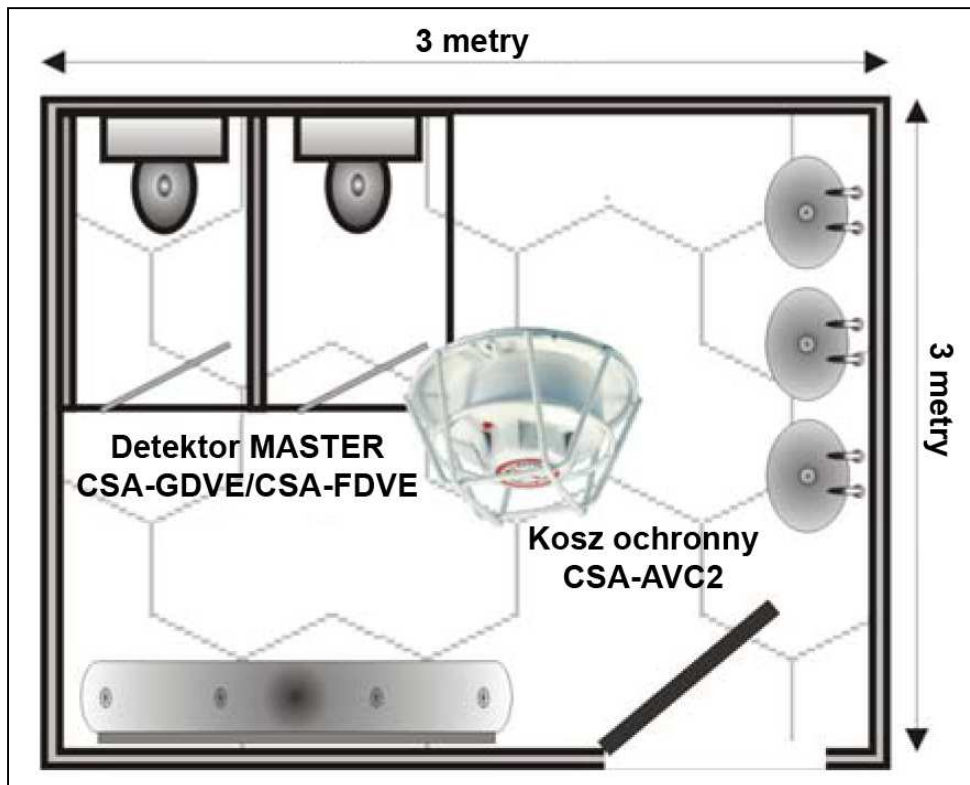

### ELEMENTY

1. Detektor autonomiczny **CSA-GDVE** lub **CSA-FDVE**
2. Kosz ochronny **CSA-AVC2**