


Przykład instalacji systemu Cig-Arette® dla większych pomieszczeń

Pomieszczenie o wymiarach 9.0 x 3.0 m i wysokości 3.0 m. Zabudowa ścianek kabin WC max. na wysokość 2.5-2.6 m. W przypadku zabudowy do sufitu należy zainstalować detektor SLAVE w każdej wydzielonej części. Układ z zasilaniem bateryjnym.

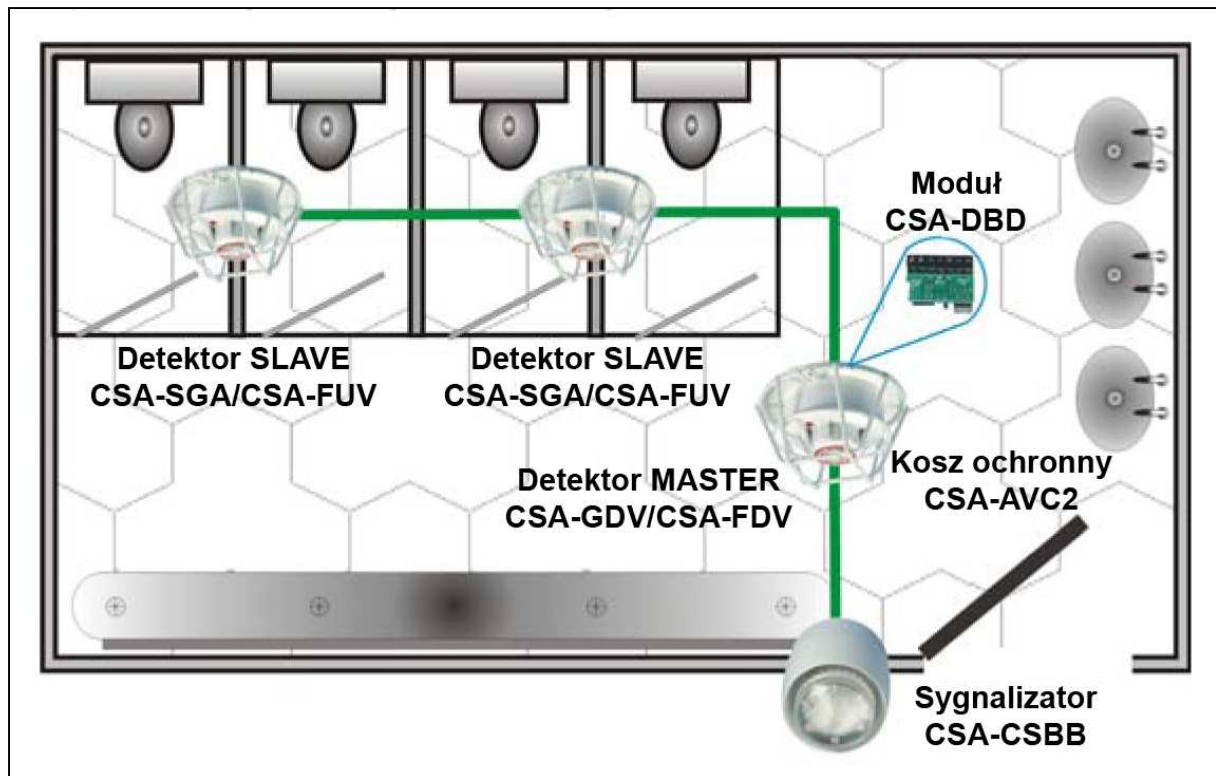

ELEMENTY SYSTEMU

1. Detektor Master **CSA-GDV** lub **CSA-FDV** z koszem ochronnym **CSA-AVC2**
2. Moduł przekaźnikowy **CSA-DBD**
3. Sygnalizator akustyczno-optyczny z zasilaniem bateryjnym **CSA-CSBB** zamontowany na zewnątrz pomieszczenia
4. Detektory SLAVE **CSA-SGA** lub **CSA-FUV** koszem ochronnym **CSA-AVC**